

1. Oznaczenia prowadzącego zakład wraz z adresem siedziby:

Prowadzący zakład	"DHL EXEL SUPPLY CHAIN (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby	ul. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 45D 02-146 WARSZAWA
Adres zakładu	DHL Supply Chain, ul. Jasna 1, 47-400 Racibórz
Adres strony internetowej zakładu	https://www.dhl.com/pl
Telefon do zakładu	48 (0) 605 853 966

2. Informacja o tytule prawnym:

DHL Supply Chain, ul. Jasna 1, 47-400 Racibórz użytkuje teren, na którym zlokalizowane są budynki, na podstawie umowy najmu.

Firma zarejestrowana jest w SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Numer KRS: 0000050736.

3. Charakter prowadzonej działalności zakładu lub instalacji:

DHL Supply Chain, ul. Jasna 1, 47-400 Racibórz prowadzi działalność polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu towarów, w tym substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Na terenie zakładu (magazyn WH3) znajdują się regały wysokiego składowania przeznaczone do przechowywania substancji niebezpiecznych.

Mieszaniny chemiczne przechowywane są w oryginalnych, szczelnie zamykanych pojemnikach. Na terenie zakładu nie są prowadzone procesy związane z otwieraniem czy przepakowywaniem zawartości poszczególnych pojemników.

4. Rodzaj, kategoria i ilość oraz charakterystyka fizykochemiczna, pożarowa i toksyczna substancji niebezpiecznej, w tym składowanej substancji niebezpiecznej:

DHL Supply Chain, ul. Jasna 1, 47-400 Racibórz jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR), w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.0.647), ze względu na magazynowanie następujących rodzajów i kategorii mieszanin niebezpiecznych

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

- ➡ Aerozole łatwopalne (P3a),
- ➡ Ciecze łatwopalne (P5c),
- ➡ Substancje utleniające (P8).

dla których proces sumowania dał wartość powyżej 1, stosowanie do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U z 2 lutego 2016, poz. 138).


5. Istniejące systemy zabezpieczeń w procesie magazynowania mieszanin chemicznych branych pod uwagę do ZZR:

W ramach systemów bezpieczeństwa w miejscu magazynowania mieszanin chemicznych branych pod uwagę do ZZR funkcjonują:

- stałe urządzenia gaśnicze wodne (instalacja tryskaczowa podstropowa) oraz instalacja tryskaczowa regałowa,
- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami H52,
- samoczynne urządzenia oddymiające,
- urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu do budynku,
- system sygnalizacji pożarowej oparty na ręcznych ostrzegaczach pożarowych oraz na sygnalizatorach akustycznych,
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu (dla budynku),
- podręczny sprzęt gaśniczy,
- pojemniki wychwytcze (na uszkodzone produkty),
- zestawy ADR, w skład których wchodzi środki ochrony oraz sorbenty,
- Procedury zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska w tym zasady reagowania w przypadku powstania poważnej awarii przemysłowej.

6. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

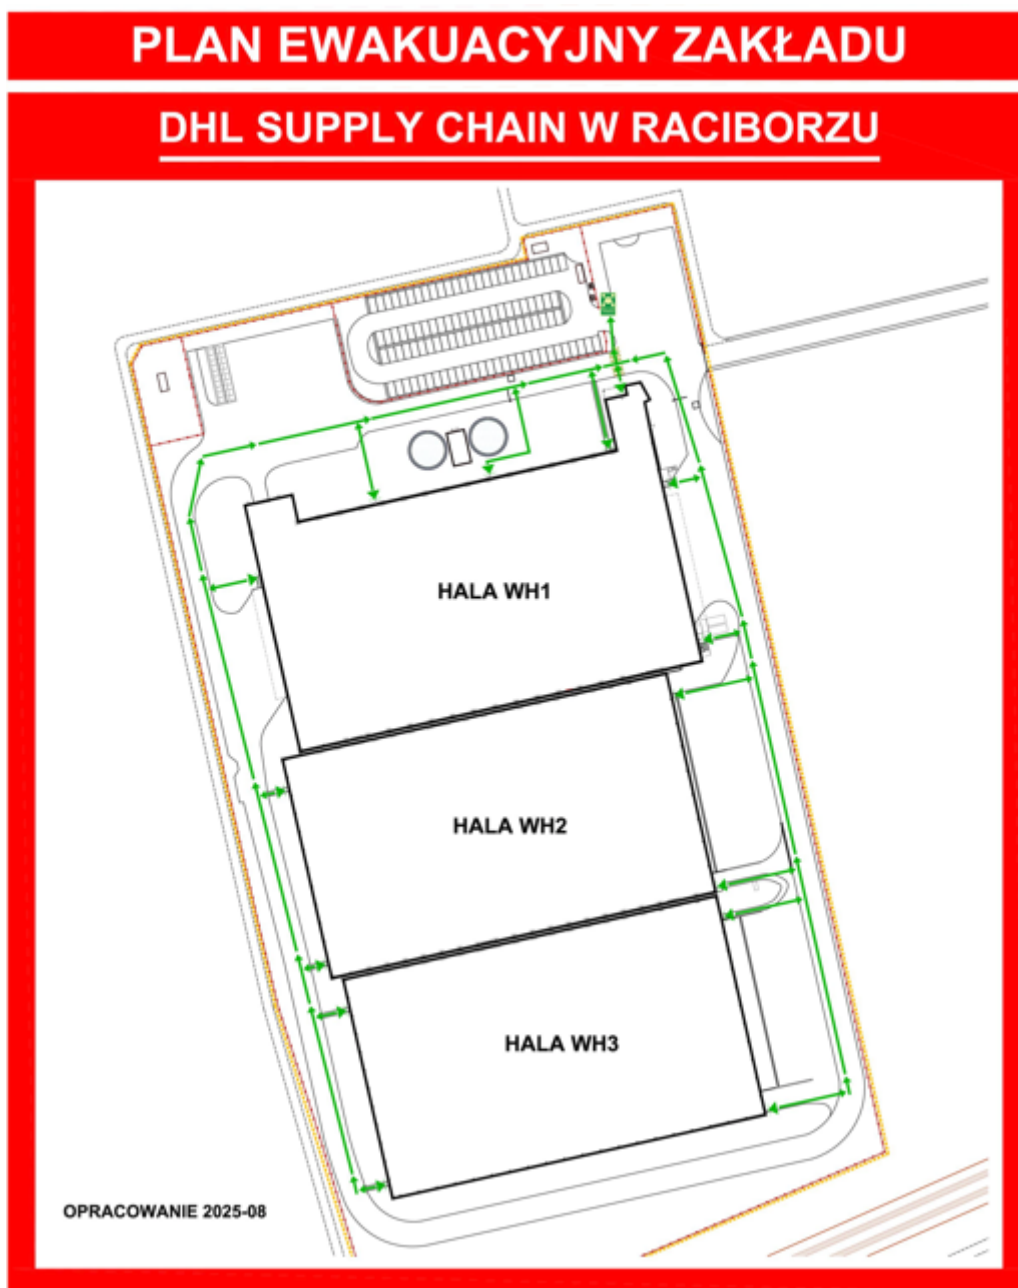

ZASADY OGÓLNE

Procedura ostrzegania/alarmowania realizowana jest w oparciu o przyjęte zasady alarmowania określone w wymaganiach zawartych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2025.188 z późniejszymi zmianami) i przy wykorzystaniu dostępnych środków alarmowania (sygnalizatorów akustycznych wchodzących w skład zastosowanego w budynku systemu sygnalizacji alarmu pożaru uruchamianych poprzez użycie ręcznych ostrzegaczy pożarowych i/lub automatycznie w wyniku zadziałania instalacji tryskaczowej.

Każdy, kto zauważy pożar lub uzyska informacje o pożarze lub innym zagrożeniu (np. wycieku mieszanin chemicznych, które nie udało się zneutralizować za pomocą dostępnych w magazynie sił i środków) lub stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska) zobowiązany jest zachować spokój, nie dopuszczać do paniki i natychmiast zaalarmować:

- ➡ W pierwszej kolejności wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie zagrożenia i narażone na jego skutki (głosowo i za pomocą dostępnych środków komunikacji)
- ➡ Centrum powiadamiania ratunkowego (numer 112), jednostkę ochrony przeciwpożarowej (numer 998) lub Policję (numer 997).
- ➡ Wcisnąć najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy.
- ➡ Kierownika Zmiany, który powiadamia Kierownika Zakładu (WH Manager).

Alarmując Państwową Straż Pożarną drogą telefoniczną należy podać następujące informacje:

- ✓ nazwę i adres obiektu,
- ✓ określić w miarę możliwości precyzyjnie miejsce zagrożenia,
- ✓ rodzaj zagrożenia (np. zadymienie, swąd, płomienie lub inne zjawiska) i w miarę posiadanych informacji jego zasięg,
- ✓ swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się dzwoni.

Nie należy odkładać słuchawki telefonu przed uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora straży pożarnej.

W razie potrzeby, należy alarmować:

POGOTOWIE RATUNKOWE	tel. 999
POLICJĘ	tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE	tel. 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE	tel. 991
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE	tel. 994
STRAŻ MIEJSKĄ	tel. 986

Osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu powinny stosować się do następujących zasad w przypadku pożaru/wybuchu:

- ✓ Jeśli jesteś na zewnątrz: ustal, skąd wieje wiatr i uciekaj prostopadle do kierunku wiatru, aby uniknąć dymu i ognia.
- ✓ Jeśli jesteś z dziećmi lub osobami starszymi, trzymaj je blisko siebie, zakryj im usta wilgotną chustką lub tkaniną i prowadź w miejsce bezpieczne.
- ✓ Zakryj nos i usta mokrą szmatką, maską, t-shirtem, aby ograniczyć wdychanie dymu i toksyn.
- ✓ Jeśli jesteś w samochodzie - jedź w przeciwnym kierunku od ognia.
- ✓ Słuchaj komunikatów - włącz radio, lokalne służby lub aplikacje ostrzegające, aby wiedzieć: gdzie jest najbliższe bezpieczne miejsce.
- ✓ Stosuj się zawsze do wskazówek organów ratowniczych (m.in. PSP) oraz odpowiedzialnych za utrzymywanie porządku publicznego i bezpieczeństwa (Policja).

1) Alarmowanie na wypadek zagrożenia

Postępowanie kierownictwa Zakładu na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia uzależnione jest od jego zasięgu, które może być określone w trzech stopniach:

- I stopień - nie wykracza poza obszar obiektu (WH3),
- II stopień – wykracza poza obszar obiektu, ale nie wykracza poza teren Zakładu,
- III stopień – wykracza poza obszar Zakładu.

Zgodnie z opracowanymi symulacjami zasięgów oddziaływania reprezentatywnych scenariuszy poważnej awarii przemysłowej przewiduje się, że mogą wystąpić tylko „I” oraz „II” stopień zagrożenia, a więc skutki zagrożenia nie wyjdą poza teren Zakładu.

Alarm I oraz II stopnia

Alarm I oraz II stopnia ogłasza się poprzez wciśnięcie najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego, które spowoduje automatyczne powiadomienie pracowników ochrony stacjonujących w pomieszczeniu portierni oraz wszystkich osób znajdujących się w budynku w wyniku automatycznego załączenia sygnalizatorów akustycznych.

Jeżeli mimo wszystko w strefie zagrożonej mogą znaleźć się mieszkańcy sąsiadujących terenów, portier na ochronie na polecenie kierującego akcją ratunkową (Kierownik Zakładu - WH Manager) dodatkowo alarmuje telefonicznie *Biuro Zarządzania Kryzysowego* w Raciborzu +48 32 7552222, w celu uruchomienia syren w tej części miasta, podając ilość poszkodowanych lub fakt zaistnienia zagrożenia, jego charakter i potrzeby pomocy w najbliższych minutach.

2) Sygnały alarmowe dla miasta

Sygnały alarmowe ustalone dla stopnia III-go, tj. wtedy, gdy zagrożenie występuje na terenie miasta lub gminy, są sygnałami alarmowymi nadawanymi przez syreny. Alarm taki jest ogłaszany dźwiękami przerywanymi. Dźwięki trwające 10-sek. powtarzane są przez 3 min. z przerwami trwającymi 15-20 sek. Poza sygnałami alarmowymi mogą być podawane komunikaty przez głośniki i megafony oraz z wozów policyjnych. Odwołanie alarmu następuje tymi samymi środkami, którymi alarm został ogłoszony, tj. syreną, sygnałem ciągłym nadawanym przez trzy minuty lub przy pomocy komunikatów.